


Gerätesteckersystem WIELAND ST18/3

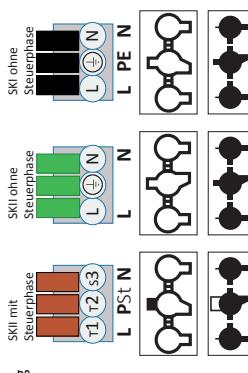

Hinweis:

Am Ledikit ist je nach bestellter Konfiguration ein WIELAND Stecker (männlich) mit braunroter Kodierung vormontiert und in der Ausführung „PROFESSIONAL“ bzw. „PROFESSIONAL HP“ mit (L | PST | N) belegt. Bei vielen Bestandsleuchten (i.d.R. in der SKI Ausführung) ist an der Zuleitung eine Gerätewhcuhe Fabrikat ADEL'S mit weißer Kodierung bzw. WIELAND mit schwarzem Kodierung angebracht und auf dem mittleren Anschluß der Schutzleiter aufgelegt. Falls miteinig keine Steuerleitung vorhanden ist bzw. genutzt werden soll, kann diese weiße/schwarze Buchse (weiblich) mit dem braunroten Stecker am Ledikit unter der Voraussetzung kombiniert werden, dass auf der Ledikit - Seite der PST Leiter vom Stecker abgeklemmt wird. Dieses ist auf dem WIELAND - Stecker für spätere Revisionen deutlich zu kennzeichnen. Alternativ kann eine rotbraun kodierte WIELAND Buchse als Zubehör bestellt werden, und statt der weißen Buchse an der Zuleitung montiert werden wobei der Schutzleiter nicht aufgelegt werden darf! **In keinem Fall darf der Steuereingang PST des Ledikit mit dem Schutzeleiter verbunden werden.** In der Ausführung „Basic“ ist der mittlere Kontakt des ggf. am Ledikit montierten WIELAND Steckers nicht belegt. In diesem Falle darf die Buchse der Zuleitung ohne Weiteres angesteckt werden.

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Montage / Wartung und Arbeiten an der elektrischen Versorgung dürfen nur von einer autorisierten Elektro-Fachkraft (Elektroinstallateur, Fachpersonal) gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden.
- Der Zugang zur Spannungsversorgung ist stets verschlossen zu halten. Der Zugang ist nur autorisiertem Personal erlaubt.
- Bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen müssen diese spannungsfrei geschaltet und gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten gesichert werden.
- Abdeckungen, Dichtungen, Lampenfassungen auf Brüche und Verschluß überprüfen und ggf. gegen Original - Ersatzteile austauschen

- Bei Instandsetzung / Instandhaltung nur Originaleite verwenden. Es ist darauf zu achten, dass alle Schutzeinrichtungen wieder montiert werden.
- Werden nachträglich Änderungen an Leuchten vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.
- Die elektrische Ausrüstung ist regelmäßig zu überprüfen, lose und beschädigte Kabel müssen sofort ersetzt werden.

Gewährleistung und Haftung

Grundsätzlich gelten die „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“ der Firma Laternix. Gewährleistungs- und Haftungsansprüche sind ausgeschlossen, wenn diese auf eine bzw. mehrere folgender Ursachen zurückzuführen sind:

- Nicht bestimmungsgemäße Verwendung
- Unsachgemäßße Montage bzw. Einsatz und daraus resultierende Schäden
- Nichtbeachten der Sicherheitshinweise, Vorschriften sowie der Montageanleitung
- Nachträgliche bauliche Veränderungen
- Betreiben bei defekten bzw. nicht funktionsfähigen Sicherheits- oder Schutzeinrichtungen
- Unsachgemäß durchgeführte Eingriffe
- Katastrophenfälle, Fremdkörpereinwirkung und höhere Gewalt

Urheberrecht

Laternix behält das volle Urheberrecht an der gesamten Dokumentation. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis von Laternix darf kein Teil dieser Unterlagen in irgendeiner Form reproduziert, vervielfältigt oder übertragen werden.

Weitere Herstellerangaben

Mehr Informationen zu den jeweiligen Komponenten, Baugruppen und Produkten siehe ggf. Dokumentation des jeweiligen Herstellers.

Hinweis

Die Abbildungen in dieser Montage- / Betriebsanleitung stellen Beispieldarstellungen dar und können von der vorliegenden Ausführung abweichen.




LEDikit® Streetlight LA.18G

LED-Einbaulichtkopf zum Upgrade von mit HS_ / HM_ / HI_ bestückten Leuchten auf LED - Technologie.
Passend für Leuchtenmodelle „Siteco SR100 / SR200“

Rumpfbestellnummer: 140.xxxx.18G

Montage- / Betriebsanleitung

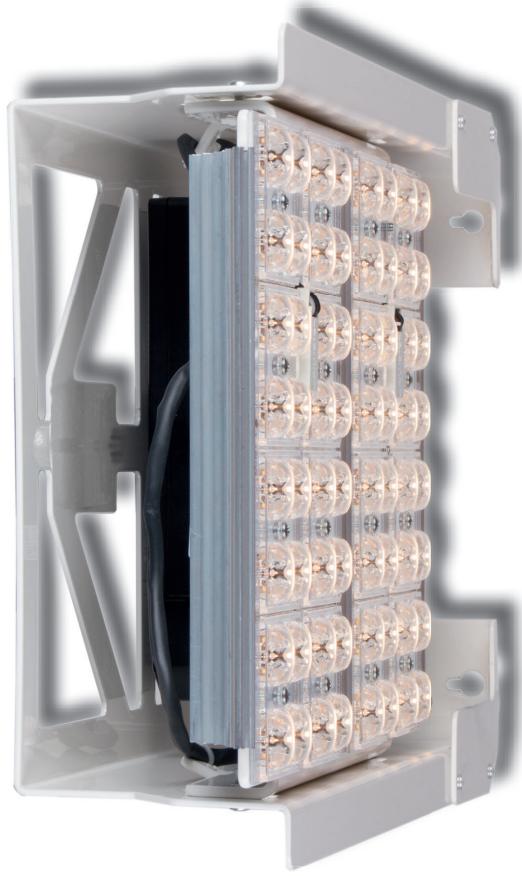

Laternix GmbH & Co. KG
Axendorfer Feld 20
D-83278 Traunstein
www.laternix.de

Technische Änderungen vorbehalten
© Laternix GmbH & Co. KG, Stand 2019_04


Technische Daten

Zum Upgrade von HS/HI bestückten Leuchten auf LED. 50W -> 26.32W I 70W -> 36.42W I 100W -> 48.54W 150W -> 68.75W I 250W -> 94.108W	
Nennspannung	220-240V AC 50Hz
Nennstrom [A]	0.210/0.210/0.610/0.7
Nennleistung [W]	26..32 136..421 148..54 68..75 194..108
Leistungsfaktor	>0.9
Schutzklasse	II
Nennspannung LED	<120V SELV
Lichtverteilung	diverse
Lichtstrom [klm]	2.514..416.2110.0113.0
Lichtfarbe / CCT	NW(4.000K) / WW(3.000K)
Farbwiedergabe (CRI)	>80
Abmessungen LxBxH	490 x 340 x 80mm³
Gewicht	2.8kg
Umgebungstemperatur	-35...+35°C
Schutztart (Einbauzustand)	IP20
Konformität	CE
Lebensdauer [h]	>60.000
Besondere Ausstattung	
TempSafe (TS) Übertemperaturschutz Constant Flux (CF) konstanter Lichtstrom über 50.000hr AutomaticDimControl (ADC)	

Einstellung AutomaticDimControl (ADC)

Projektbezogen wird das Ledikit mit einem LED-Betriebgerät OSRAM Optotronic4DIM oder Philips XITANIUM ausgestattet. Die Dimfunktionalität sowie das Dimmprofil werden nach Kundenumwunsch werkseitig parametrierung der ASTRODIM Funktion (automatische Dummung, die sich an den Nachmittag orientiert) sind die für die Anlage gewünschte *Tdimen* sowie *Tdimaus* sowie der gewünschte Dimmlevel (standardmäßig 50%) mit dem Auftrag zu übermitteln. Die werkseitig eingestellten Werte werden mit einem Aufkleber neben dem Typenschild sichtbar gemacht. Eine Änderung der Parametrierung ist nur mit einem spezifischem Programmieradapter und einem PC mit entsprechender Programmiersoftware möglich.

Mit Hilfe des PST-Eingangs kann das Ledikit auf eine vorhandene Steuerphase aufgeschaltet werden. Die vorhandene Steuerlogik wird dabei nach ca. 20 min Einschaltzeit automatisch erkannt.



Einbau

- (A) Leuchte vom Netz trennen. Haube öffnen und den Reflektor ausbauen. Mitgelieferte Schrauben (S) 4x12mm in die beiden äußeren Löcher des Geräteträger (GT) eindrehen. Ca. 2mm Spalt frei lassen.
- (B) Ledikit positionieren und mit den Schlüssellochern in die Schrauben (S) einhängen.

B



C



- (C) Schrauben mit Schraubendreher TORX20 vorsichtig festziehen. Achtung: nicht überdrehen!
- (D) Anschlusskabel (KB) des Ledikit durch die Kabeldurchführung der Fassungsleitungen auf die Innenseite des Geräteträgers (GT) führen.
- (E) Geräteträger (GT) heraus schwenken und vorhandene Draht vom Klemmenblock (KB) abklemmen. Anschlüsse des Ledikits an den Klemmenblock (KB) anschließen. Auf korrekte Zuordnung achten:
L1 = schwarz I N = grau I L2 = braun

Hinweis:

- (F) Das Ledikit wird im Auslieferungszustand mit 0° Anstellwinkel ausgeliefert. Abhängig von der Leuchtenposition und der Beleuchtungssituation kann es notwendig sein, den Anstellwinkel zu justieren. Hierzu dienen die Führungen (WE) an den beiden Seiten des Ledikits. In der „Normalposition“ ist die Ebene der LED - Linsen parallel mit der Straßenoberfläche. Optimale Position durch ausprobieren bei Dunkelheit ermitteln. Die optimale Winkelposition durch Anziehen der Führungsschrauben fixieren.

- (G) Leuchte wieder verschließen.

- Leuchte mit dem Netz verbinden und auf Funktion prüfen.
- Umbau auf LED ggf. in der Leuchte bzw. am Mast kennzeichnen. Montageanleitung für spätere Wartungszwecke aufbewahren
- Ausgebauten Materialien bzw. Komponenten sachgerecht entsorgen.

Hinweis

- In Netzen mit häufiger Beaufschlagung von Spannungsspitzen ggf. zusätzlich einschlägige Überspannungsschutzmaßnahmen ergreifen.

LED Einbaulichtkopf,
komplett
2 x Schrauben 4x12mm
TORX20

Lieferumfang

